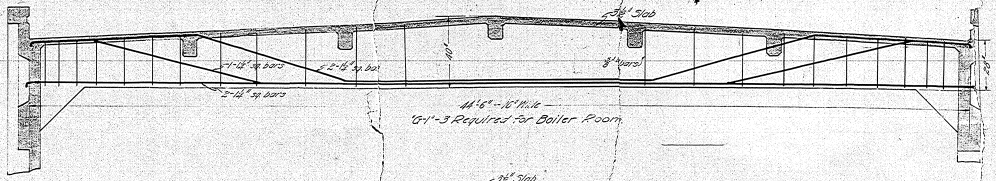

G-1' - 3 Required for Boiler Room.

NOTE:
All shear members to be square bars, bent thus.

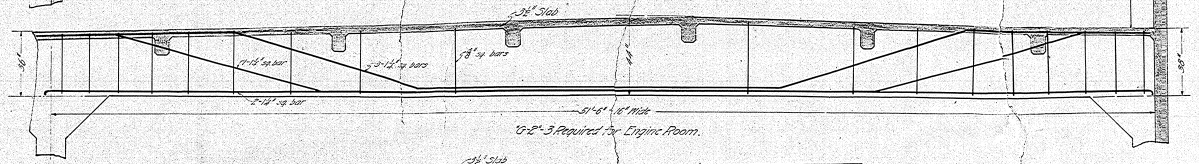

G-2' - 3 Required for Engine Room.

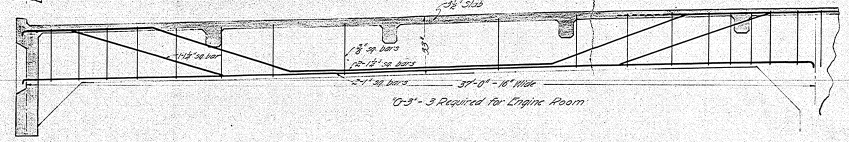

G-3' - 3 Required for Engine Room.



B-1'	4	16	Boiler Room	5-⅝" sq. bars (2 bent up)
"	18	"	Engine	" " " " "
"	5	"	Tank	" " " " "
2	10	"	Boiler	" " " " "
"	30	"	Engine	" " " " "
"	201	"	Tank	" " " " "
B-3 - 3-A	85	"	Day Storage	5-⅝" sq. 0 bent up
"	190	"	Winter	" " " " "
B-4'	30	"	"	2-¾" and 2-⅝" bars (1 bent up) and 1-⅝" tie bar.
"	15	"	Day	" " " " "

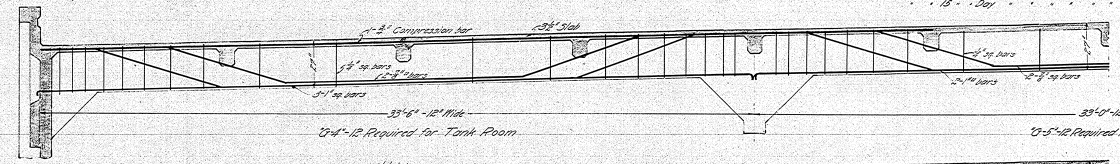

G-4' - 12 Required for Tank Room.

G-5' - 12 Required for Tank Room.

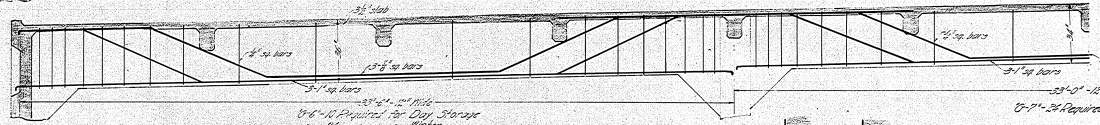

G-6' - 10 Required for Day Storage
" " " Winter

G-7' - 24 Required for Winter Storage

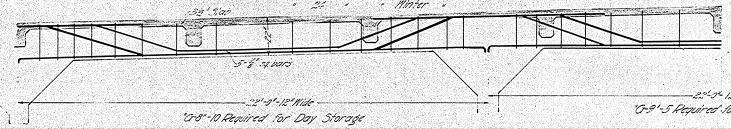

G-8' - 10 Required for Day Storage

Chamfers on Beams
Scale: Full size



G-9' - 5 Required for Day Storage

Chamfers on Columns and Girders
Scale: Full size

REINFORCEMENT DETAILS ROOF GIRDERS AND BEAMS

SCALE: 3" = 1'-0"

SHEET No. 11 2C